




### NOTIFICACIÓN NÚM. 1

#### SUBASTA INFORMAL 23J-00157


**PROPÓSITO: PARA FORMALIZAR CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DEL HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA GENERAL DR. RAMÓN FERNÁNDEZ MARINA DE LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN (ASSMCA) DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO.**

#### ASUNTO: CONTESTACIÓN A PREGUNTAS

Pregunta 1	Licitador: <b>Bonneville Contracting and Technology Group, LLC</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>¿Podría especificar a que se refieren con "garantía"? ¿Entendemos que esta subasta es solo para mantenimiento de equipo existente?</li> </ul> <p><b>Respuesta: Correcto. El licitador ofrecerá garantía solamente aquellos equipos que sean reemplazados por su compañía mediante una orden de compra. Los equipos existentes la compañía ofrecerá mantenimiento que incluye reparaciones menores, ajustes y configuración.</b></p>
Pregunta 2	Licitador: <b>EAS Systems, Inc.</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>¿En efecto el servicio de mantenimiento a cotizar sería por doce (12) meses? Es que no lo veo en los documentos relacionados a la subasta. Agradeceré su pronta repuesta para trabajar la oferta.</li> </ul> <p><b>Respuesta: El servicio de mantenimiento está preparado para un contrato de 12 meses que comprende desde 1 de julio de 2022 hasta el 30 de junio de 2023. Debido a que se está trabajando posterior al mes de julio, el contrato tendrá vigencia desde la fecha de finalización de adjudicación hasta el 30 de junio de 2023.</b></p>
Pregunta 3	Licitador: <b>Varios – Inspección Ocular</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Los licitadores solicitan Marca y modelo de los equipos.</li> </ul> <p><b>Respuesta: Ver fotos adjuntas en el correo</b></p>

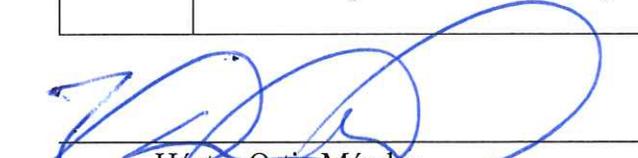


Héctor Ortiz Méndez  
Administrador Auxiliar de Adquisiciones

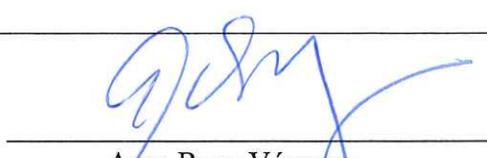

Aura Rosa Vázquez  
Oficial de Licitación

**Emitida hoy, 13 de septiembre de 2022**  
San Juan, PR

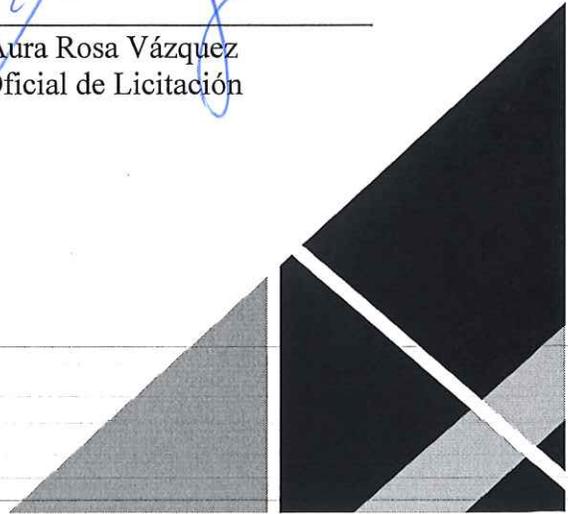

CCEP 2 VARDONES

SECO-LARM  
CE cUL LISTED

SECO-LARM  
CE cUL LISTED


PD140N CE

SN: 21810006034

≡ 3V 60mW


Battery Size AA or LR6 x 2


Made in Italy



**ceia**<sup>®</sup>

[www.ceia.net](http://www.ceia.net)

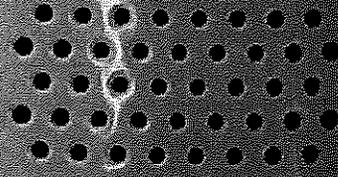

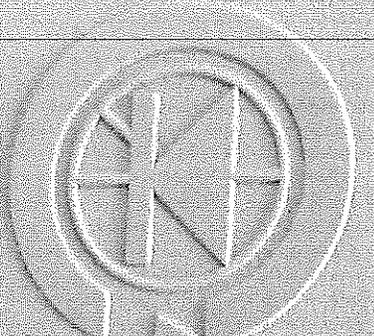

LINE

0 30Vdc 2A

www.CEIA.NET


10101

MODEL/TYP


CE HIPEPLUS/PZ

SERIAL NUMBER


SN 21806016167




ACTIVITY LINK

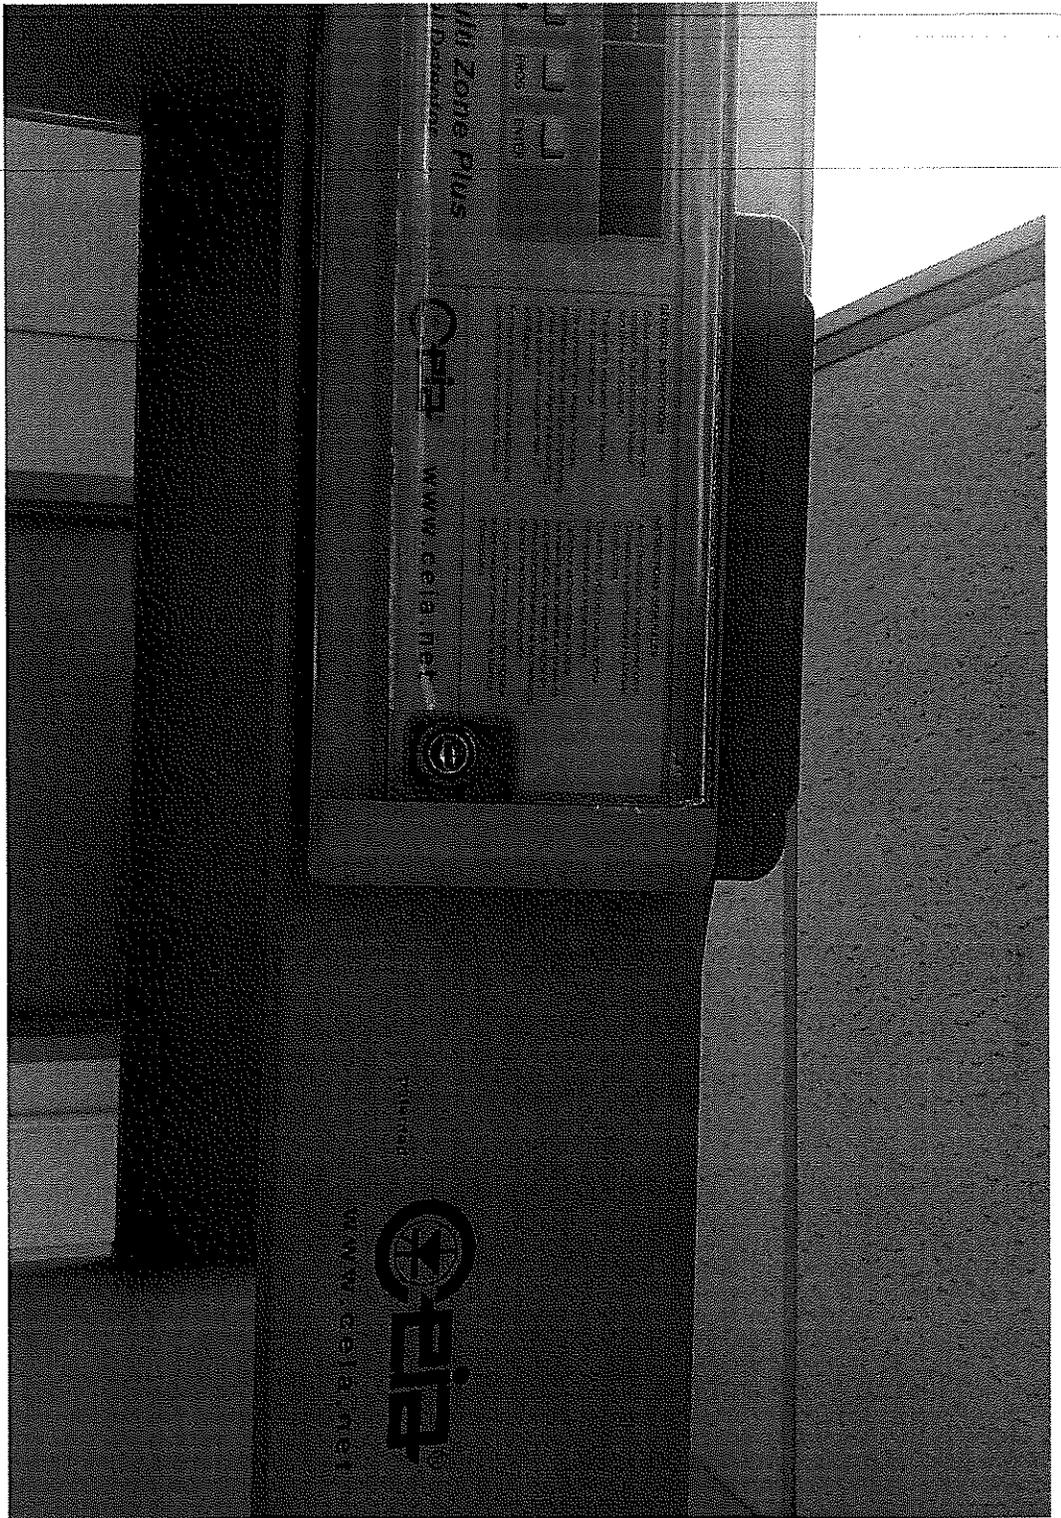




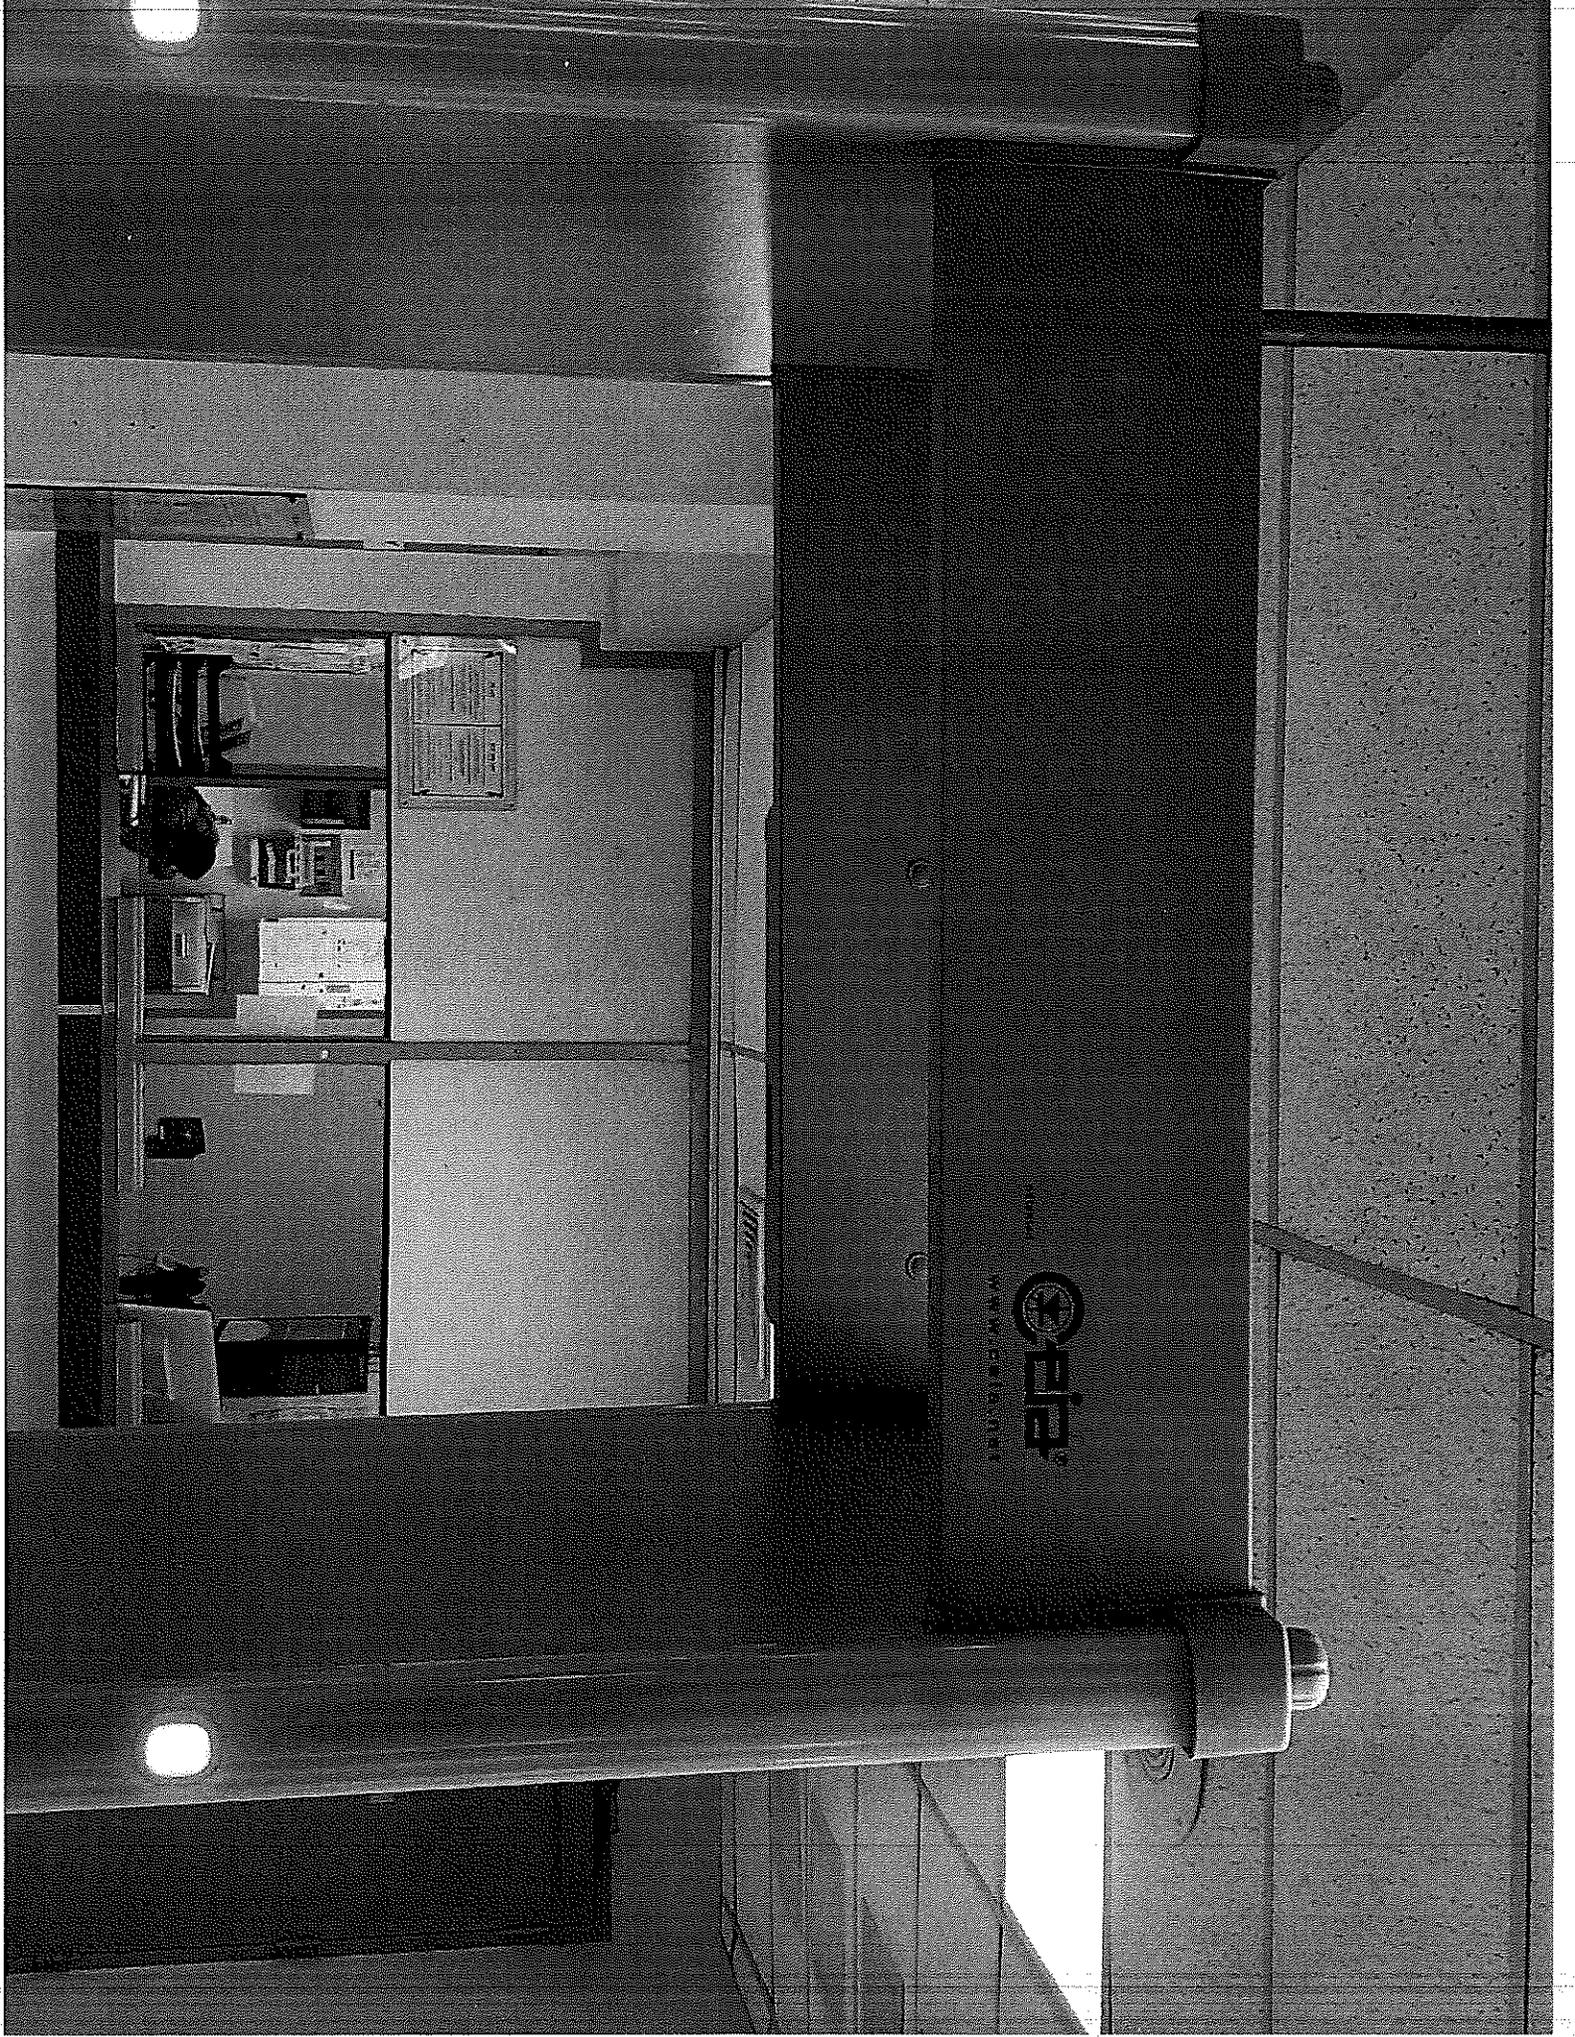


TekTone®



CALL PLACED



CANCEL



# AYALA'S MEDICAL SERVICES

Emerg: (787)447-7666

Aceptamos: MEDICARE  
ACAA Y REFORMA



EMER CALL TONE TEST


2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.

11. 1.

12. 13. 14. 15.

TEST

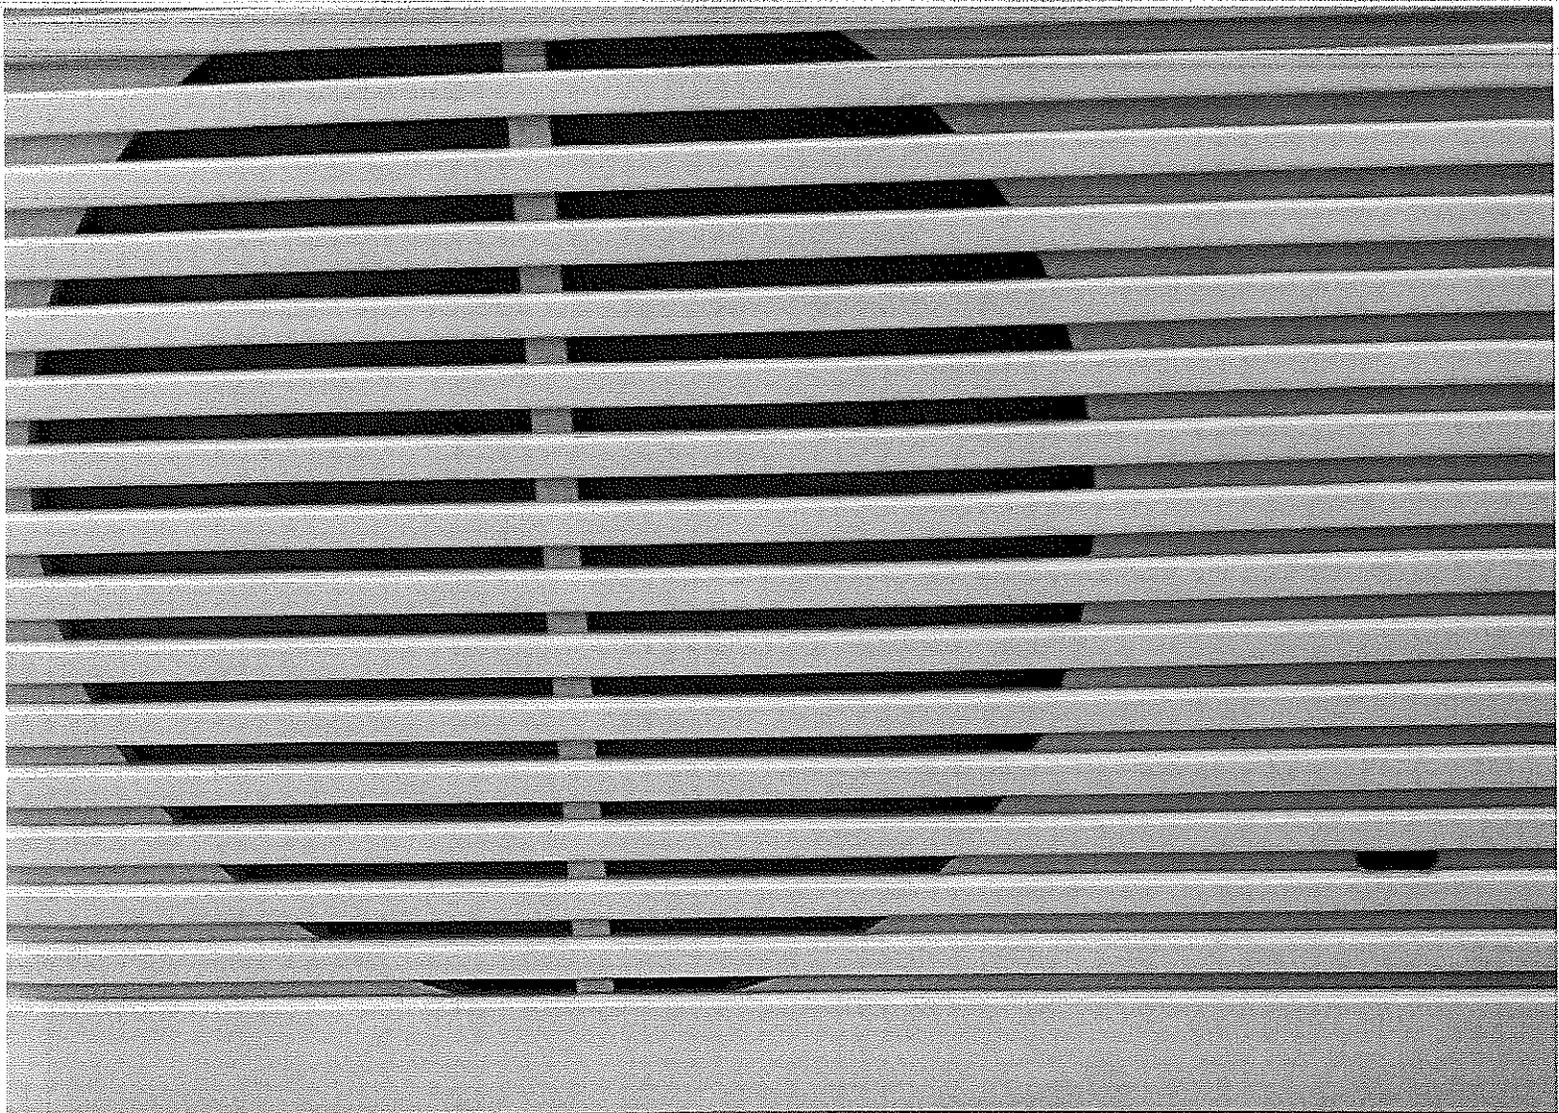



**AIPHONE**  
CALL

1

2

3

4

5

6

7

8

9


\*

0

#

MASIGUARD

VISION15

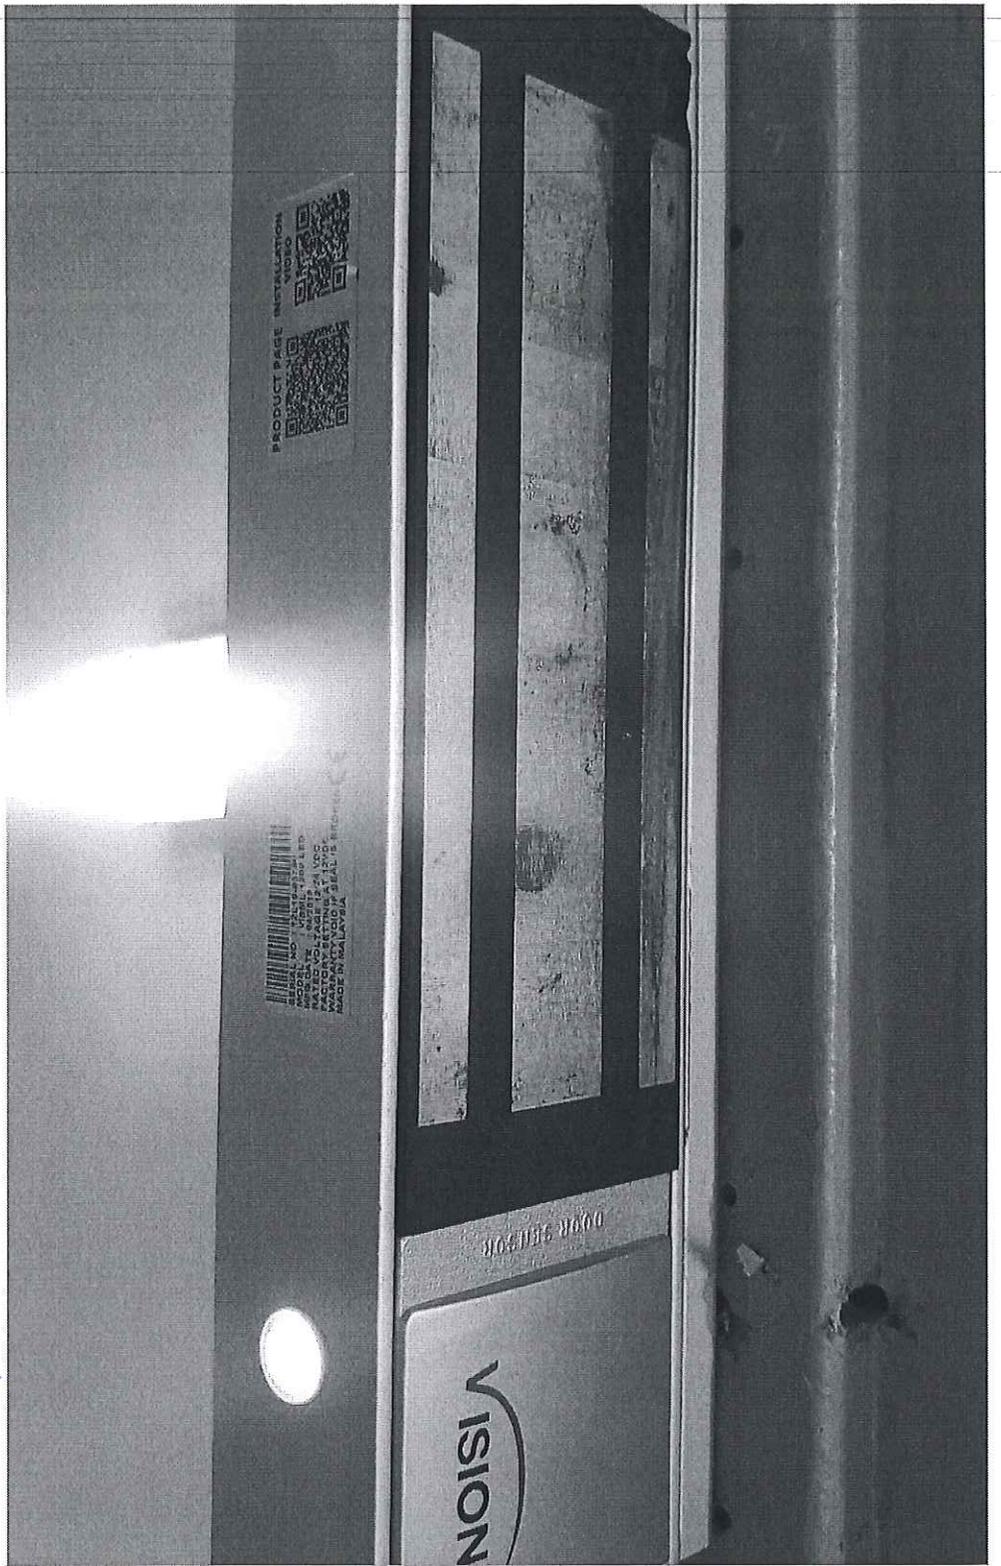

MODEL NO. VUN15T3015R  
RATED VOLTAGE 24 VDC  
MADE IN MALAYSIA

PRODUCT PAGE INSTALLATION

VISION

DOOR HANDLE



YA

SERIAL NO. 1721045838  
MODEL NO. UNILOK (M25.1)  
PARTS LIST PROVIDED  
MANUFACTURED BY UNILOK S.p.A. CE

UNILOK